


Visszatérő  
Vízrends 100–W  
Zárógáskapcsoló  
Kondenzációs fal. köz.  
Q<sub>0</sub>=5,9–23,7 kW

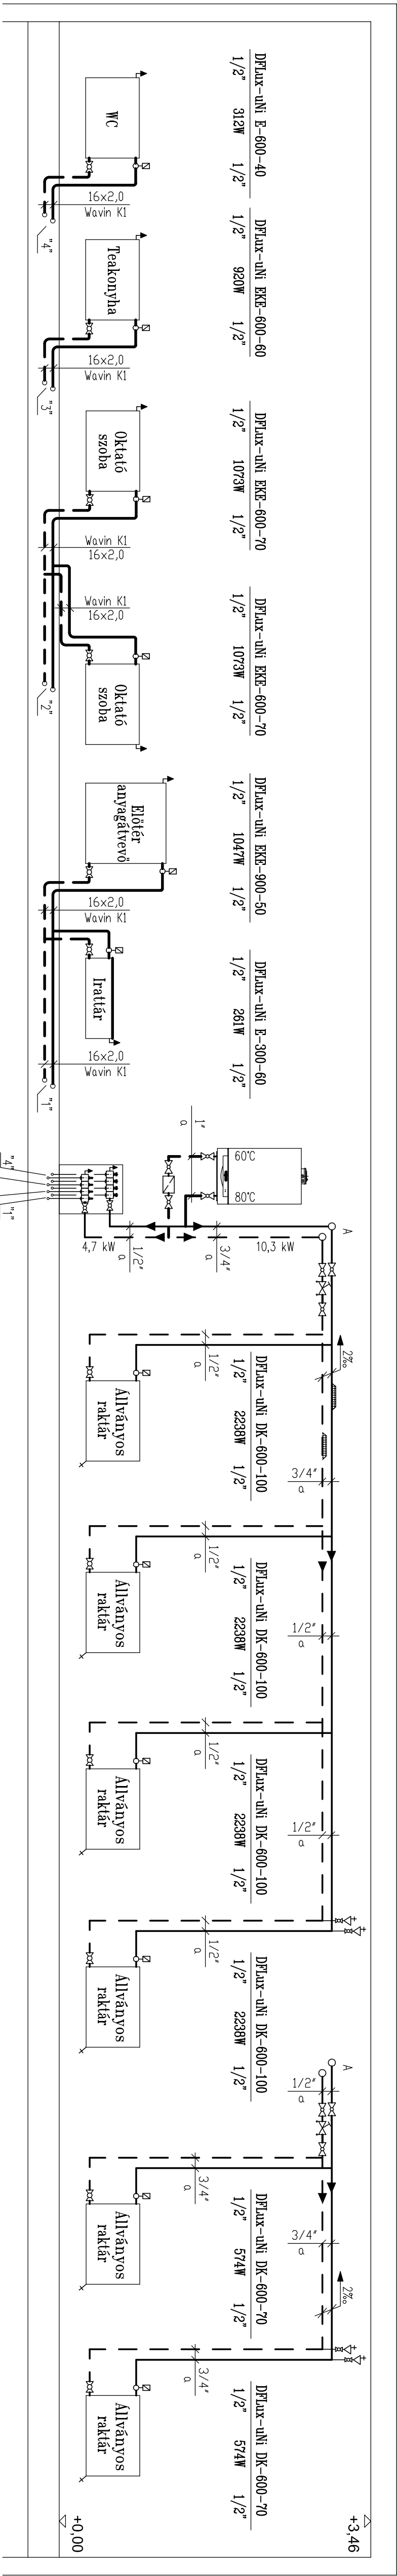

REHAU UP 2+HKV-D 4  
Vakolat alatti  
osztós-gyűjtő  
5500x15x110–160mm  
257x326x82mm  
4 körös  
4,7 kW

JELMAGYARÁZAT

- TERVEZETT FÜTÉS ELŐREKENDŐ (PADLÓBAN)
- TERVEZETT FÜTÉS VSSZATERŐ (PADLÓBAN)
- TERVEZETT FÜTÉS ELŐREKENDŐ (SZABADON)
- TERVEZETT FÜTÉS VSSZATERŐ (SZABADON)
- GÖMBCSAP
- SZÜRŐ
- ÚRTÖCSAP
- HŐSZIGTELÉS
- AUTOMATA LÉGTÉLENTŐ

MEGJEGYZÉS

–A SZABADON SZERELT FÜTÉSI VEZETÉKEKET 20 mm VASTAG PE-COŰHELYŰ, A PADLÓBAN ELMELYEZETT FÜTÉSI VEZETÉKEKET 13 mm VASTAG PE-DH COŰHELYŰ KELL SZÜKÍTÉLNI !

<b>mikro</b>		<b>MIKROKÍMÁ TERVEZŐ KFT</b>		
DÖRVEZŐVÉ KÖRÉZ A		DÉBRECEN, SIMONFY u 57 sz.		KÉLT:
STANISZ		4026 DEBRECEN, DEN TER 1.		2017. 07.
KÉ-CAK		KISMACS RÉGÉSZEIT OKTATÓ ÉPÜLET		MINŐRSZÁM
FÜTÉS-SELL-		4002 KISMACS, NAPRAFORGÓ U. 59. HRSZ:65005/1		TERV FÁJLNA
VILÁGIOS		FÜTÉSSZERELÉS		LEFÉRK. 1:50
PADLÓ		FÜGŐGŐLGEES CSŐTERV		RAJZ TER.
MUNKATÉRS		TERVEZŐ		RAJZSZÁM
		BÓNAR GYULA		GF-2