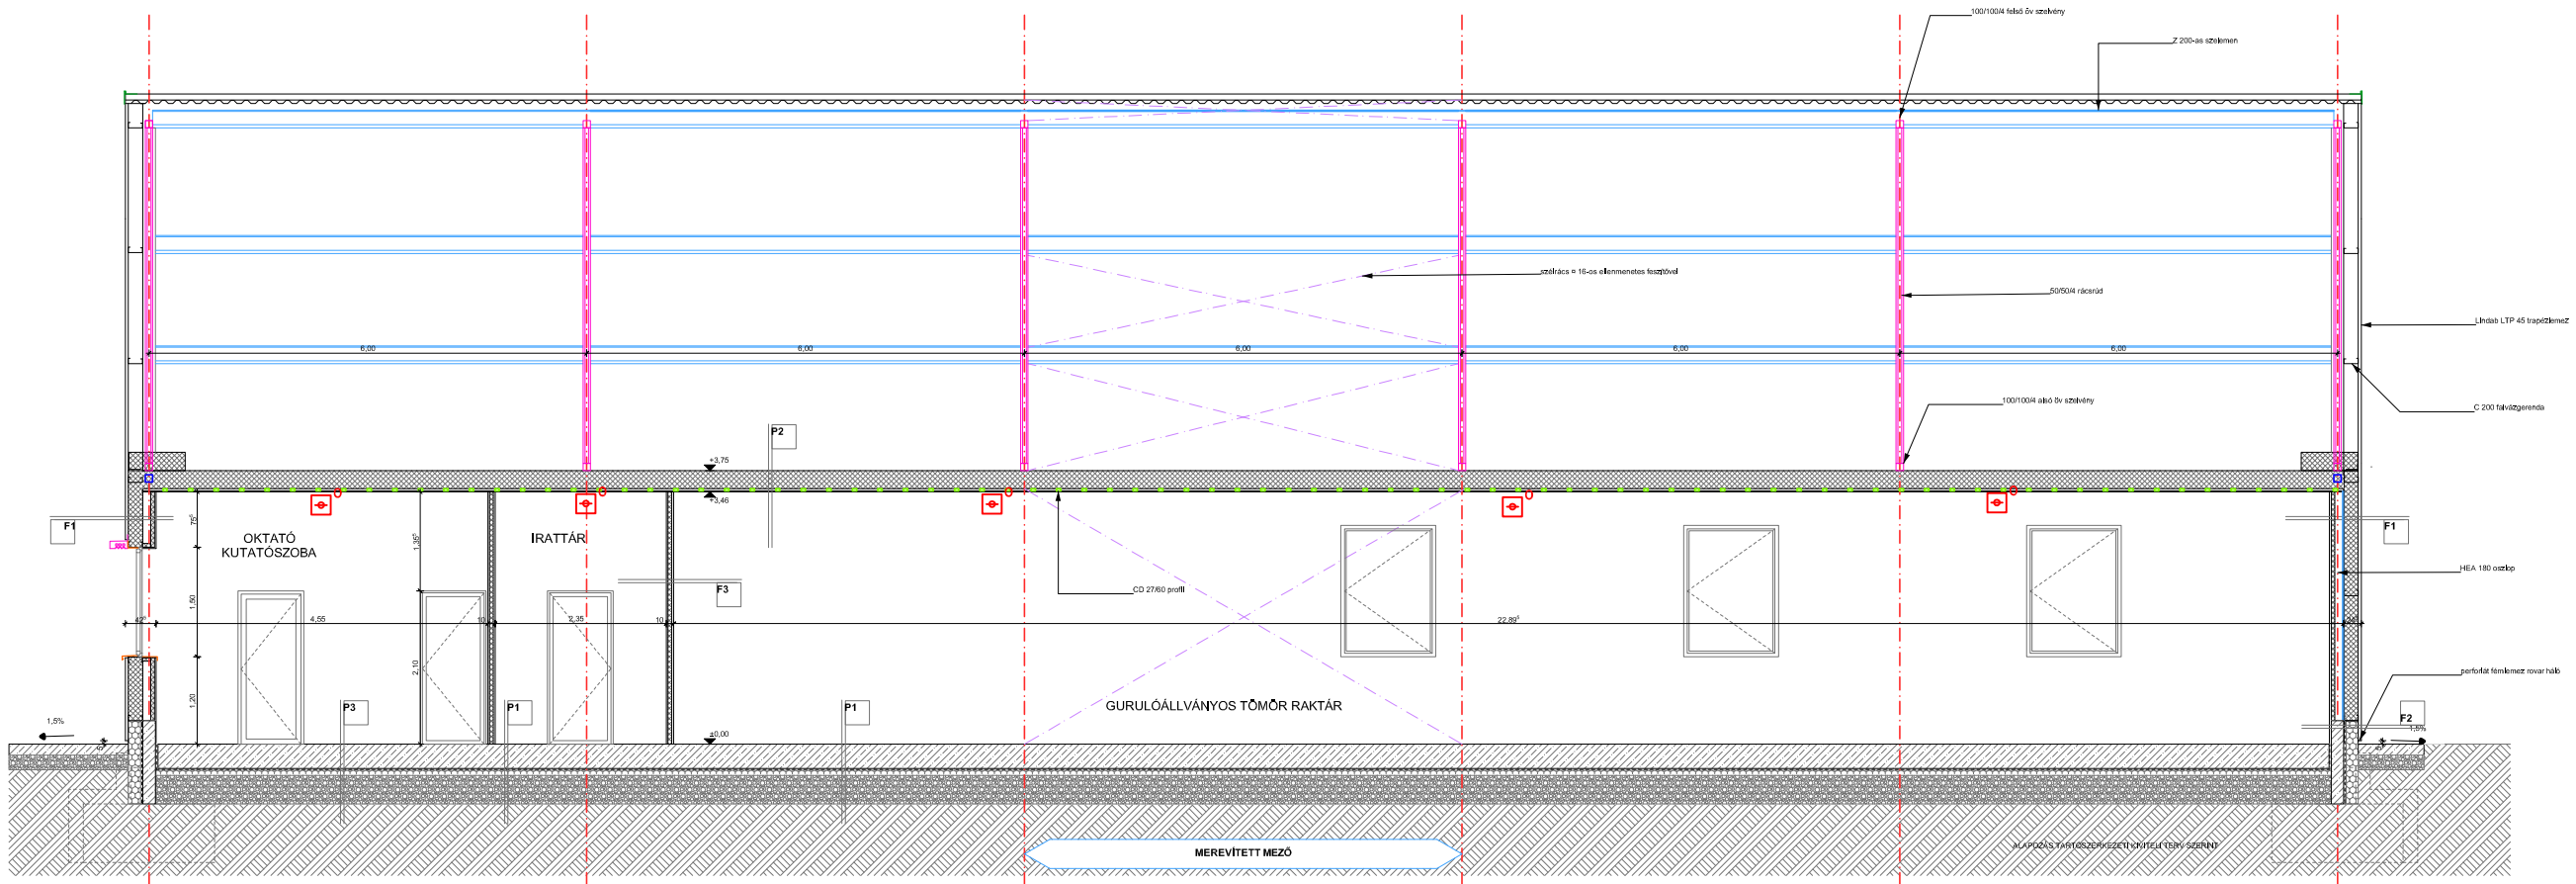

A-A METSZET

RÉTEGRENDEK

F1-könnyűszerkezetes fal
1 rtg Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm közelgyapot hőszigetelés a Lindab C 200-as falvázgerenda között
1 rtg pára- és légzáró PE fólia hézagmentes, ragasztott toldásokkal felületfolyónosítva
17 cm légtér benne 50-es CW profil közelgyapot hőszigetelés kitöltéssel
2 rtg gipszkarton lapburkolat

F2-lábazat
1 rtg Lindab LTP 45 trapézlemez
20 cm XPS lábazati hőszigetelés ragasztva
1 rtg bitumenes lemez lábazati vízszigetelés
1 rtg bitumenes máz kellősítés
18 cm monolit vasbeton lábazati fal
1 rtg gipszkarton lapburkolat

F3-gipszkarton fal
2 rtg gipszkarton lapburkolat
5 cm 50-es CW profil közelgyapot hőszigetelés kitöltéssel
2 rtg gipszkarton lapburkolat

P1-csiszolt beton padló
8 cm felületkeményített vasalt aljzatbeton, statikai méretezés szerint
24cm Ipari padló, statikai méretezés szerint
2rtg. 0,2mm PE fólia technológiai szigetelés, 15 cm-es átlapolással fektetve
8cm RAVATHERM XPS 700 SL hőszigetelés
40cm tömörített kavicságyazat
termett talaj

P2-födém
10/10 cm horganyzott acél zártszelvény
25 cm korróziómentes Lindab C 250-es szelemen 1,2 m-enként közöttte közelgyapot hőszigetelés kitöltés
1 rtg pára- és légzáró PE fólia hézagmentes, ragasztott toldásokkal
2,7 cm CD 27/60 40 cm-enként
1 rtg gipszkarton lapburkolat

P3-műgyanta padló
0,5 cm műgyanta padló
7,5 cm felületkeményített vasalt aljzatbeton, statikai méretezés szerint
24cm ipari padló, statikai méretezés szerint
2rtg. 0,2mm PE fólia technológiai szigetelés, 15 cm-es átlapolással fektetve
8cm RAVATHERM XPS 700 SL hőszigetelés
40cm tömörített kavicságyazat
termett talaj

Jelmagyarázat:

- TJK — Tűzjelző központ
- O — Optikai füstérzékelő
- H — Hő/hősebesség érzékelő
- K — Kézi jelzésadó
- Hang- és fényjelző
- Hangjelző
- Vezérlő modul
- 1x2x1 mm2 E30 lángálló vezeték
- 1x2x0,8 mm2 tűzjelző vezeték
- 150x150 E90 kötődoboz

MEGJEGYZÉSEK:
- A TERVEN SZEREPLŐ MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL, ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI KELL.
- AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS SZAKÁGI TERVEKET, MŰLEÍRÁSOKAT EGYÜTT KELL KEZELNI ÉS EGYÜTT ÉRVÉNYESEK
- A RÉSZLETEZETTEBB TERVEK (RÉSZLETTERVEK) HASZNÁLANDÓK, HA EGY RÉSZRŐL TÖBB TERV KÉSZÜLT
- TERVI ELLENTMONDÁSOK ESETÉN A MEGFELELŐ SZAKÁGI TERVEZŐKET ÉRTESÍTENI KELL
- A BETERVEZETTT ANYAGOKAT CSAK AZONOS MŰSZAKI TULAJDONSÁGÚ, ÉS TELJESÍTMÉNYNYILATKOZATTAL RENDELKEZŐ ÉPÍTŐANYAGOKKAL SZABAD KIVÁLTANI, AZ ÚJ ANYAG MEGFELELŐ BEÉPÍTÉSE A KIVITELEZŐ FELELŐSSÉGE
- A BETERVEZETT ANYAGOKAT AZOK ALKALMAZÁS-TECHNIKÁJA SZERINT KELL BEÉPÍTENI

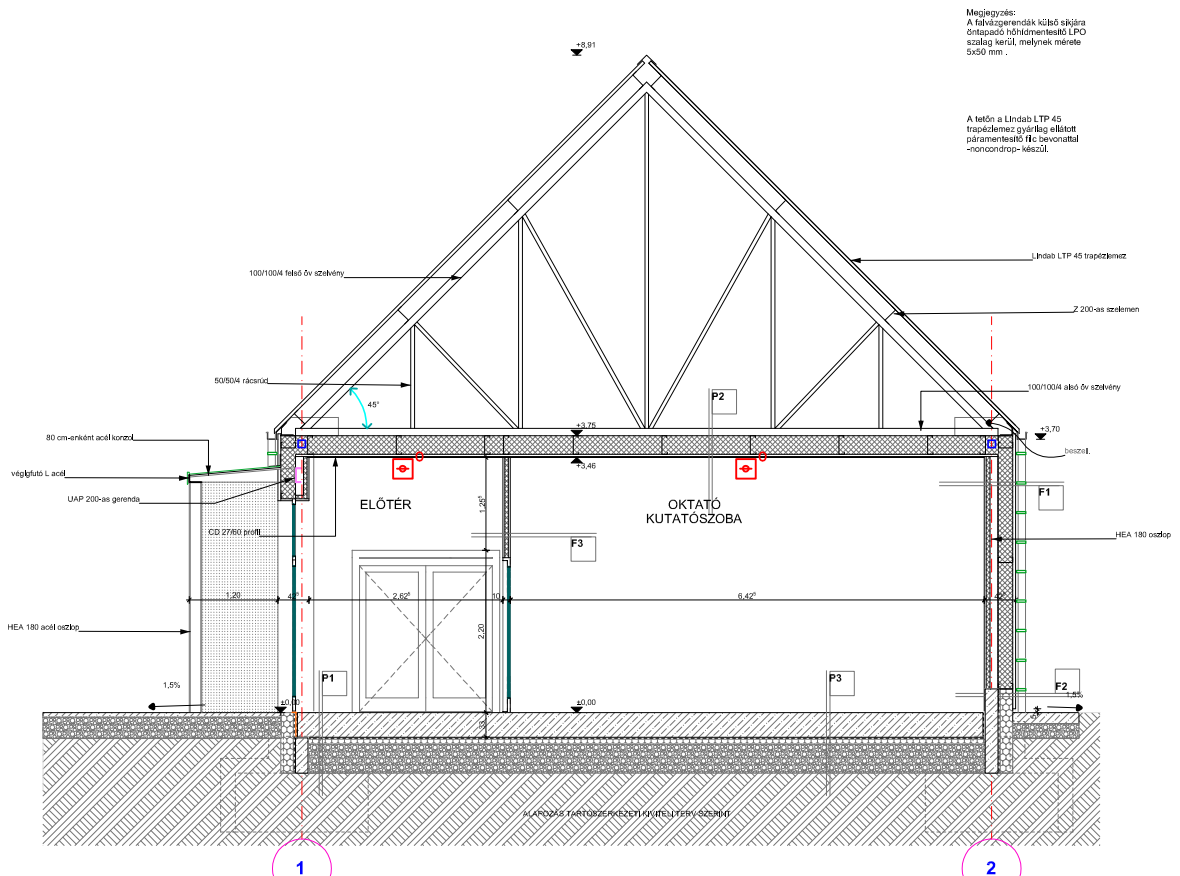

B-B METSZET

ÉPÍTTETŐ:	**Déri Múzeum** 4026 Debrecen, Déri tér 1.
GENERÁLTERVEZŐ:	B & V BALÁZS ÉS VECSEY ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt./2. Telefon: (+36) 52 / 456-310 e-mail: iroda@balazsesvecsey.hu
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	B & V BALÁZS ÉS VECSEY ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 4026 Debrecen, Kálvin tér 14. fszt./2. Telefon: (+36) 52 / 456-310 e-mail: iroda@balazsesvecsey.hu
SZAKÁGI TERVEZŐ:	**VARGA CSABA** 4225 Debrecen, Rózsástelep u. 5. Telefon: (+36) 20 / 56-66-853 e-mail: v.tervezes@gmail.com

TERVEZŐK:	NÉV:	TERVEZŐI SZÁM:	ALÁÍRÁS:
FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	Balázs Csaba	É-09-0475	
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	Vecsey-Körmendi Andrea		
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:	Baló Blanka		
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:	Horváth Anett		
ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:	Nagy Viktor		
STATIKUS TERVEZŐ:	Vágner Richárd	T-T 09-0447	
GÉPÉSZ TERVEZŐ:	Bodnár Gyula	G-T/09-0874	
VILLAMOS TERVEZŐ:	Basvári Gábor	V-T(18)/09-0234	
KÖZLEKEDÉS:	Gulyás Imre	KÉ-K/09-0057	
TŰZVÉDELEM:	Tar Nándor	I-059/2012	
GYENGEÁRAM TERVEZŐ:	Varga Csaba	V-T 09-1048	
		TUJ 09-1048	

Kismacs régészeti oktatóépület
4002 Kismacs, Napraforgó utca 59. Hrsz.: 65005/1

TERVFÁZIS: **KIVITELEZÉSI TERV**

SZAKTERÜLET: TŰZJELZŐ

TERVLAP: **METSZET**

KIADÁS DÁTUMA: 2017.08.30.

LÉPTÉK: M 1:50

TERVSZÁM: **TJ-2**

A TERV SZERZŐI JOGVÉDELEM ALATT ÁLL